AB ETON - VIACOLOR TÉRKŐ RT.

Prompt - Terv Mérnöki Iroda Bt.

AB FALZSALU

függőleges metszet | 2.01

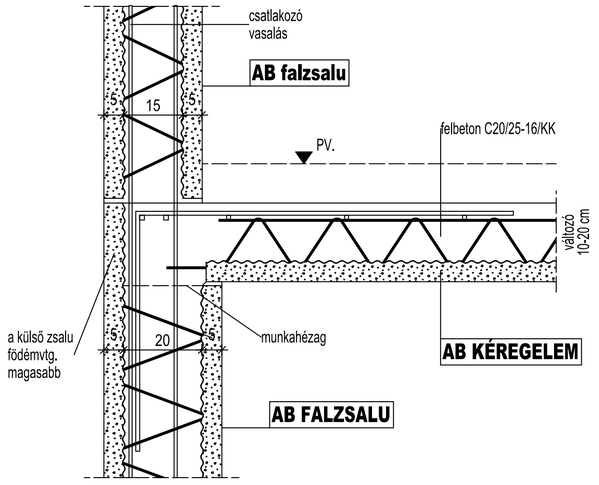

Anyagjelölés:

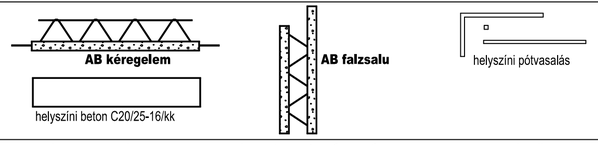

Megjegyzés: ha a kéregelem legalább 4cm-t a falra fekszik, akkor a szélső alátámasztás a beépítéskor nem szükséges.

AB ETON - VIACOLOR TÉRKŐ RT

Prompt - Terv Mérnöki Iroda Bt.

AB FALZSALU

alptest-fal, függőleges metszet | 2.02

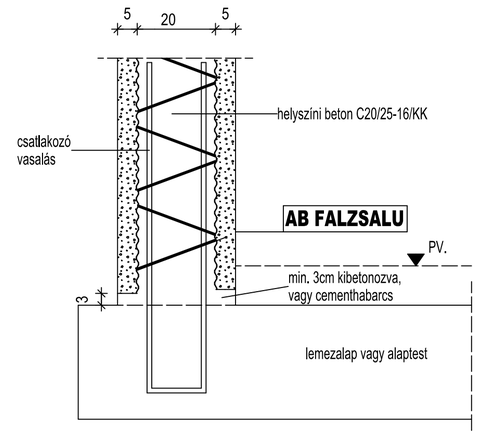

Anyagjelölés:

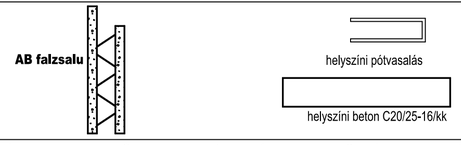

Megjegyzés: a minimum 3cm-es kibetonozás akkor szükséges, ha a teljes beton-keresztmetszetet a számításban figyelembe kell venni.

AB ETON - VIACOLOR TÉRKŐ RT

Prompt - Terv Mérnöki Iroda Bt.

AB FALZSALU

sarokcsatlakozás, vízszintes metszet | 2.03

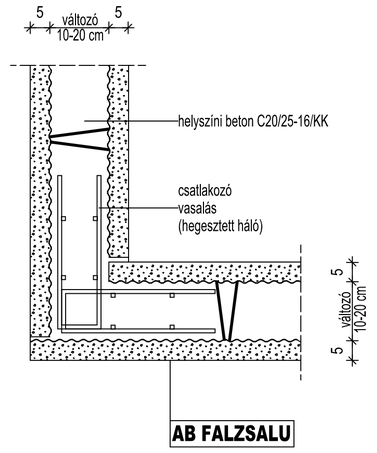

Anyagjelölés:

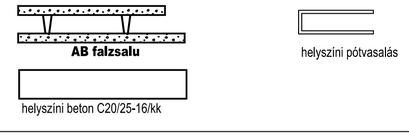

Megjegyzés: a falzsaluban nyílások, különböző áttörések elhelyezhetők.

AB ETON - VIACOLOR TÉRKŐ RT

Prompt - Terv Mérnöki Iroda Bt.

AB FALZSALU

fugavasalás, vízszintes metszet | 2.04

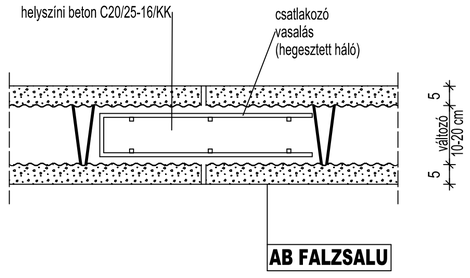

Anyagjelölés:

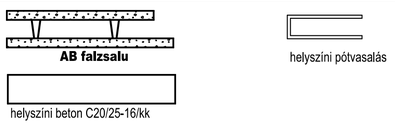

Megjegyzés:

AB ETON - VIACOLOR TÉRKŐ RT

Prompt - Terv Mérnöki Iroda Bt.

AB FALZSALU

gyártási terve 63. | 2.05

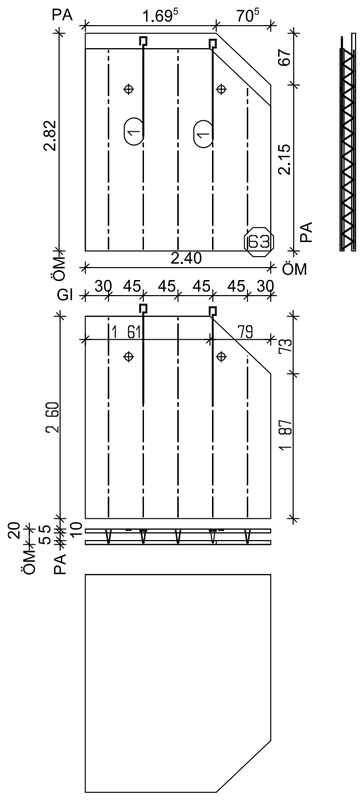

KÜLSŐ
Beton C25/30

BELSŐ
Beton C25/30

d 20 0 cm
Alapt 12 53 m2
Térfo 0 63 m3
Súly 1 57 to

Acél B 60 50

KÜLSŐ
Típus Abeton1
c 2 0 cm
Háló 5 0/150/150
Hossz 16 d8

BELSŐ
Típus Abeton1
c 2 0 cm
Háló 5 0/150/150
Hossz 16 d8

KÜLSŐ
5 0/150/150 279x234
11 d8-279
1 d8-278
1 d8-264
1 d8-250
1 d8-236
1 d8-221

BELSŐ
5 0/150/150 259x234
11 d8-259
1 d8-251
1 d8-236
1 d8-222
1 d8-208
1 d8-194

Rács 3 KT815 -258
Rács 1 KT815 -251
Rács 1 KT815 -208

① 2x 1 Emelőkampo d12-150

2x M16

Megjegyzés:

AB ETON VIACOLOR TÉRKŐ RT

Prompt - Terv Mérnöki Iroda Bt.

AB FALZSALU

szerelési terve (részlet) | 2.06

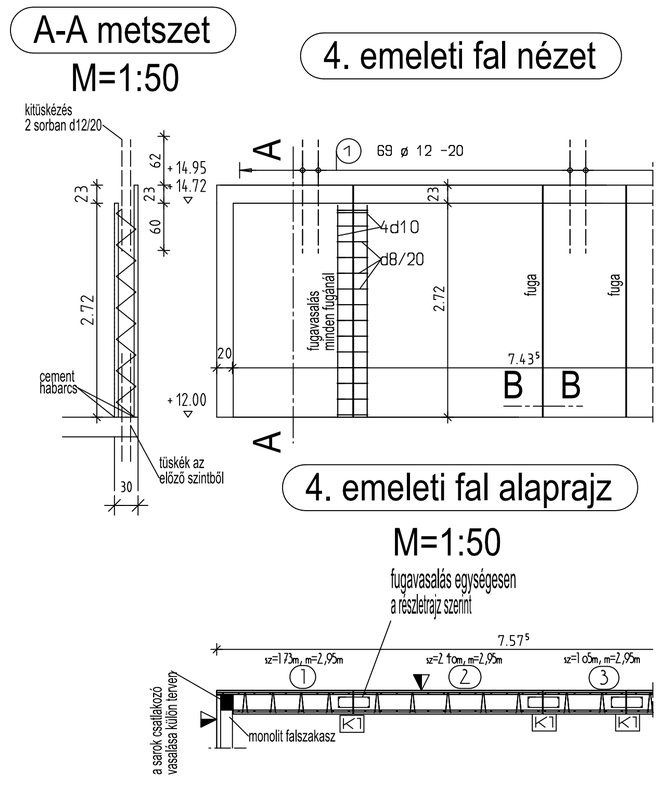

Megjegyzés: a lapon a szerelési terv egy része látható.